

PRATIKA PLUS

FINESTRA-LUCERNARIO ANTISFONDAMENTO

Alluminio




Caratteristiche:

- 1 Interno in legno di abete massello ed esterno in **alluminio verniciato RAL7022 per maggiore resistenza** intemperie
- 2 Apertura a **vasistas o laterale** a spingere a destra (o sinistra su richiesta) con cerniere e ferramenta esterna in acciaio inox
- 3 **Vetro stratificato antisfondamento 3+3-6-4 Ug 3,2**
- 4 Non installare su tetti senza pendenza. **PENDENZA MINIMA 10°**

Utilizzo:

Consigliato per sottotetti isolati non abitati/non riscaldati. Adatto per arieggiare ed illuminare il sottotetto garantendo un ottimo isolamento. Adatto per l'accesso al tetto secondo la normativa di riferimento (vedi dimensioni idonee con asterisco) con un'ottima **sicurezza**, grazie al **vetro antisfondamento**.

SISTEMA DI APERTURA ERGONOMICAMENTE OTTIMALE, CON 4 POSIZIONI DI APERTURA COMPRESA APERTURA TOTALE

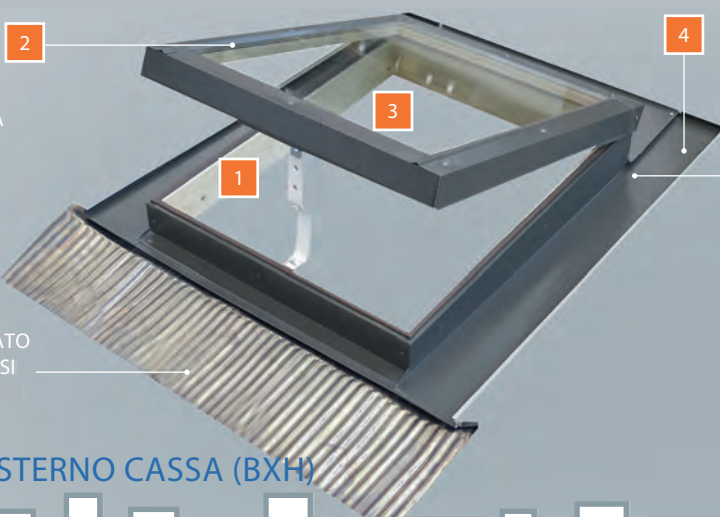

RACCORDO PREMONTATO INCLUSO NEL PREZZO. SI ADATTA AD OGNI TIPO DI COPERTURA

DIMENSIONI ESTERNO CASSA (BXH)

PK3	PK1	PK10	PK11	PK2	PK5	PK8**	PK4	PK6**	PK12	PK7	PKL1	PKL8*
45X55	45X80	50X70	50X90	55X70	55X98	74X80	80X45	80X98	90X50	98X55	50X80	74X80

ANCHE LA PARTE INTERNA DELL'ALLUMINIO VIENE VERNICIATA AL FINE DI GARANTIRE UNA MAGGIOR DURATA NEL TEMPO DEL LUCERNARIO

VALORI OTTIMALI DI PERMEABILITA' ALL'ARIA TENUTA ALL'ACQUA E RESISTENZA ALL'URTO



POSSIBILITA' DI AUTOMAZIONE



DISPONIBILITA' DI TENDA A RULLO FRANGISOLE



DISPONIBILITA' DI DISPOSITIVO MANUALE COMPLETO DI ASTA CM. 150




DISPONIBILITA' DI PRODUZIONE SU MISURA

PRATIKA PLUS

VETRO CAMERA 3+3-6-4 Ug 3,2

* Rispondente alla normativa in materia per accedere al tetto nelle misure con l'asterisco.

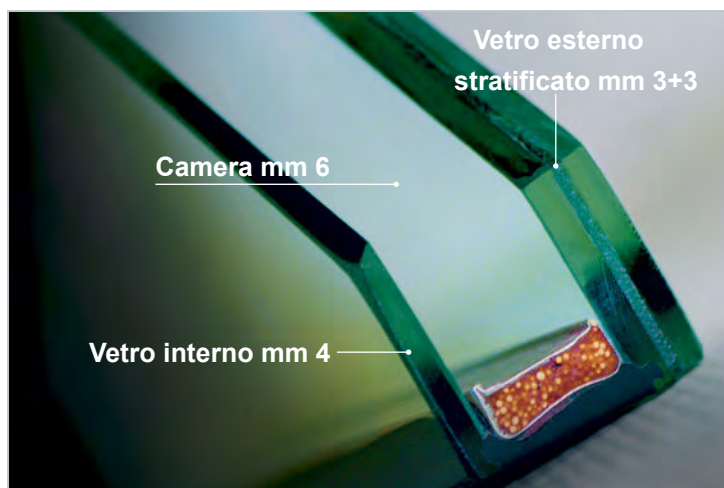



Piombo plissettato già installato per essere applicato con facilità e aderenza ad ogni tipo di copertura



Guarnizione di isolamento a lunga durata per garantire prestazioni termiche ed acustiche




Cerniere in acciaio inox



Asta per sorreggere l'anta a 90°

DETTAGLIO TECNICO DEL PRODOTTO

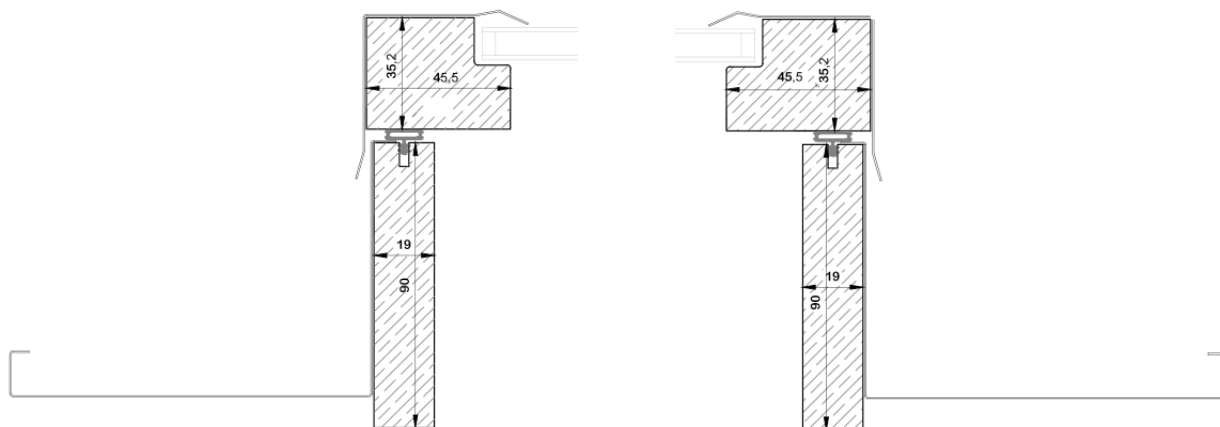

Misure in cm base per altezza

Non installare su tetti senza pendenza. Pendenza minima 10°

modello	dimensioni cm esterno cassa	dimensioni cm foro	dimensioni cm interno cassa	dimensioni cm luce netta vetro
PKS3	45x55	43x53	41x51	37x47
PKS1	45x80	43x78	41x76	32x72
PKS10	50x70	48x68	46x66	42x62
PKS11	50x90	48x88	46x86	42x82
PKS2	55x70	53x68	51x66	47x62
PKS5	55x98	53x96	51x94	47x90
PKS8 *	74x80	72x78	70x76	66x72
PKS4	80x45	78x43	76x41	72x37
PKS6 *	80x98	78x96	76x94	72x90
PKS12	90x50	88x48	86x46	82x42
PKS7	98x55	96x53	94x51	90x47
PKSL1 apertura laterale	50x80	48x78	46x76	42x72
PKSL8 ** apertura laterale	74x80	72x78	70x76	66x72

Aperture laterali PKL1 e PKL8 consigliate per pendenze non superiori ai 20°

** PKL8 74x80 con apertura laterale conforme alle normative regionali in materia di sicurezza per l'accesso al tetto

* conformi alle normative regionali in materia di accesso al tetto misura 74x80 con luce netta passaggio 70x76 (mq 0,53) e misura 78x98 con luce netta passaggio 76x94 (mq 0,71)

- su richiesta è disponibile apertura laterale ove non previsto (escluso PK4 e PK7 PK12)
- accessori applicabili per comando a distanza: dispositivo manuale a catena completo di asta cm.150 oppure motore 220v collegabile ad interruttore
- misura PKS4 80x45 su ordinazione

1. Modello finestra: PRATIKA con vetro antisfondamento 3+3-6-4
2. Identificativo: CODICE SU PRODOTTO PKS
3. Destinazione d'uso: Finestre da tetto in legno destinate all'applicazione in locali residenziali e commerciali, senza caratteristiche di tenuta al fuoco e/o al fumo
4. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione: **3**
5. Produttore: **Axel di Benvenuti Sandro & C. Sas**
Via Sacco, 2/d
37026 Pescantina (VR) Italia
6. Norma armonizzata europea di riferimento: **EN 14351-1:2006+A1:2010**
7. Organismo notificato: S.G.M. Srl
S.Mariano (PG) - IT - organismo di prova n. 1676

8. Prestazioni dichiarate:

Denominazione commerciale: Finestra da tetto modello PRATIKA per sottotetti non abitati				
Sezione: 50x45		Numero guarnizioni: 1		
- anta costruita con interno in legno ed esterno con profili in alluminio grigio RAL 7022				
TIPOLOGIA DI PROVA		Norma di prova	Norma di classificazione	Prestazione
Permeabilità all'aria	Pressione positiva	UNI EN 1026	UNI EN 12207	4
	Pressione negativa			4
Tenuta all'acqua		UNI EN 1027	UNI EN 12208	E750
Resistenza al carico del vento		UNI EN 12211	UNI EN 12210	NPD
Resistenza all'urto		UNI EN 13049	UNI EN 13049	4 - 700mm
Rilascio di sostanze pericolose		UNI EN14351-1	UNI EN14351-1	conforme
Resistenza a carico di neve			UNI EN14351-1	3+3-6-4
Resistenza al fuoco esterno				npd
Proprietà acustiche (dB)			UNI EN14351-1	34 (-1;-4)
Trasmittanza termica del vetro Ug (W/m2K)		UNI EN ISO 10077-2:2003		3.2
Proprietà riferite alla radiazione:				
Coefficiente di radiazione solare g			UNI EN 410	74%
Trasmittanza di luce			UNI EN 410	81%

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

Rilievi, monitoraggi, ispezioni, elaborazione dati, certificazioni e prove sperimentali di prodotti da costruzione, strutture, terreni e materiali in sito ed in laboratorio

PERUGIA Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 59 del D.P.R. 380/2001) settori:

- Materiali da costruzione - Settore A - (Legge n. 1086/71) Decreto n. 38194 del 14/01/1994 e successivi

- Terreni - Settore A - Decreto n. 54349 del 16/02/2006 e successivi

PERUGIA - VERONA Organismo di Ispezione, Certificazione e Prova settore:

- Prodotti da costruzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 - Notifica n. 1676

LABORATORIO SERRAMENTI

Organismo di Prova n° 1676

CERTIFICATO S001956KA01 del 25-06-2015 - Pag. 1 di 16 - rif. V.A. S/1804 del 08-05-2015

DATI DICHIARATI:

Intestatario: AXEL DI BENVENUTI S. & C. S.A.S.
Indirizzo: Via Sacco, 2D - 37026 PESCANTINA (VR)
Produttore e campionatore: AXEL DI BENVENUTI S. & C. S.A.S.
Luogo di produzione e campionamento: Via Sacco, 2D - 37026 PESCANTINA (VR)
Prodotto: Lucernario mod. PRATIKA ad un'anta con apertura a battente verso l'alto (vasistas), in legno di Abete e alluminio (spessore anta = 35 mm; spessore telaio = 93 mm)

RISULTATI DELLE PROVE

Data di effettuazione delle prove:

08.05.2015

Dati rilevanti del prodotto:

Dimensioni complete		Dimensioni apribili	
Larghezza	740 mm	Larghezza	700 mm
Altezza	800 mm	Altezza	760 mm
Superficie	0,59 m ²	Lunghezza giunti	2,92 m

TIPOLOGIA DI PROVA		Norma di prova	Norma di classificazione	Classe
Permeabilità all'aria	Pressione positiva	UNI EN 1026	UNI EN 12207	4
	Pressione negativa			4
Tenuta all'acqua		UNI EN 1027	UNI EN 12208	E750
Resistenza all'urto		UNI EN 13049	UNI EN 13049	4

I risultati sopra riportati sono riferiti solo al campione sottoposto a prova e sono da ritenersi validi solo nelle condizioni in cui la prova è stata effettuata.

Lo Sperimentatore
Dott. Ing. Alberto Marasca

Il Direttore
Dott. Ing. Alberto Bufali



PERUGIA

Via Y. Gagarin, 69/71 - 06073 S. Mariano di Corsignano - Perugia - Tel. +39 075 5170556-5179254 - Fax +39 075 5178146

E-mail: info@sgmlaboratorio.com - PEC: sgmlaboratorio@pec.it - Web Site: www.sgmlaboratorio.com

VERONA

Via Caboto, 25 - 37036 San Martino Buon Albergo - Verona - Tel. +39 045 8250321 - Fax +39 045 8232066

E-mail: verona@sgmlaboratorio.com

