PRATIKA PLUS

FINESTRA-LUCERNARIO ANTISFONDAMENTO

Alluminio
RAL 7022

MADE IN ITALY

Caratteristiche:

1. Interno in legno di abete massello ed esterno in **alluminio verniciato RAL7022 per maggiore resistenza** intemperie
2. Apertura a **vasistas o laterale** a spingere a destra (o sinistra su richiesta) con cerniere e ferramenta esterna in acciaio
3. **Vetro stratificato antisfondamento 3+3-6-4 Ug 3.2**

Non installare su tetti senza pendenza. **PENDENZA MINIMA 10°**

Utilizzo:

Consigliato per sottotetti isolati non abitati/non riscaldati. Adatto per arieggiare ed illuminare il sottotetto. Adatto per l'accesso al tetto secondo la normativa di riferimento (vedi dimensioni idonee con asterisco) con un' ottima **sicurezza**, grazie al **vetro antisfondamento**.

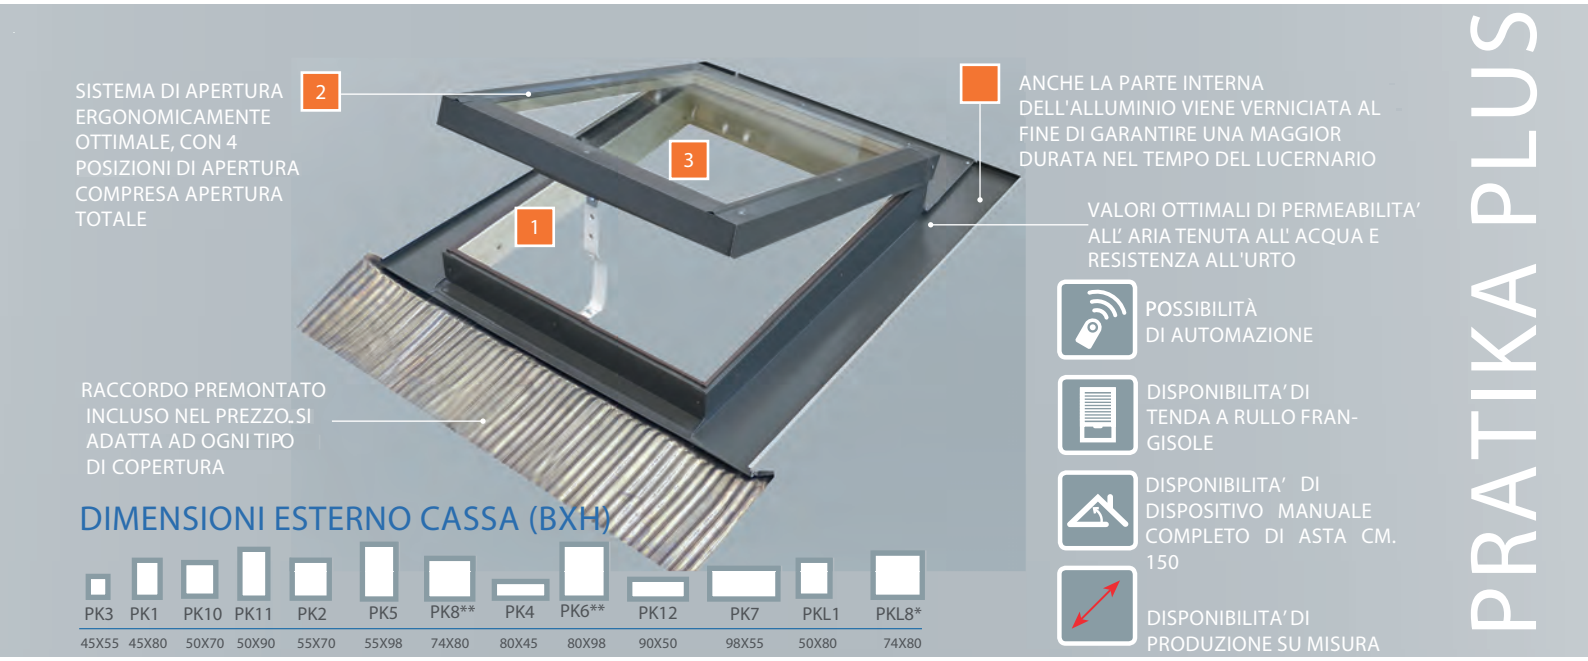

VETRO CAMERA 3+3-6-4 Ug 3,2

* Rispondente alla normativa in materia per accedere al tetto nelle misure con l'asterisco.

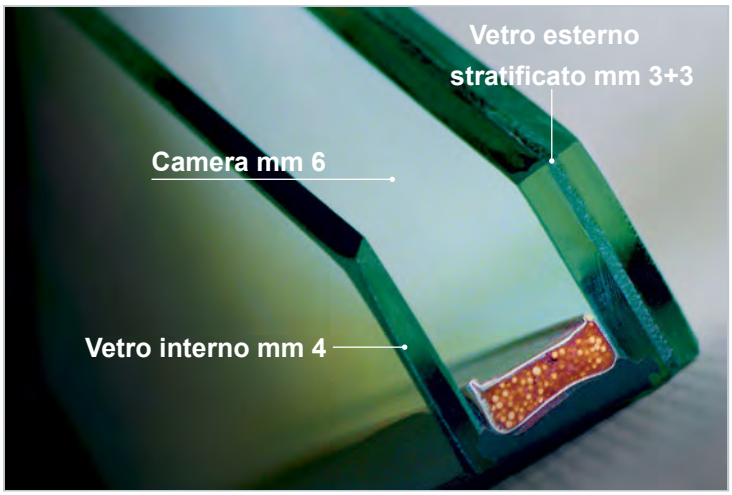

Piombo plissettato già installato per essere applicato con facilità e aderenza ad ogni tipo di copertura

Guarnizione di isolamento a lunga durata per garantire prestazioni termiche ed acustiche

Cerniere in acciaio

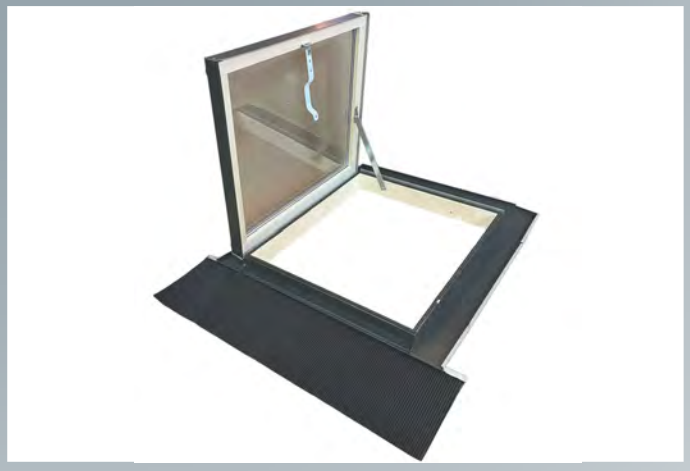

Asta per sorreggere l'anta a 90°

DETTAGLIO TECNICO DEL PRODOTTO

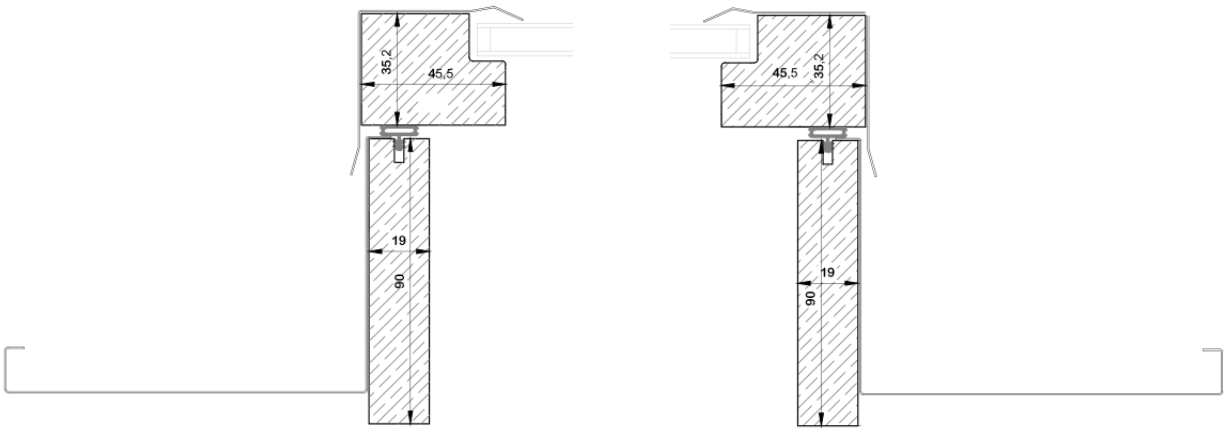

Misure in cm base per altezza

Non installare su tetti senza pendenza. Pendenza minima 10°

modello	dimensioni cm esterno cassa	dimensioni cm foro	dimensioni cm interno cassa	dimensioni cm luce netta vetro
PKS3	45x55	43x53	41x51	37x47
PKS1	45x80	43x78	41x76	32x72
PKS10	50x70	48x68	46x66	42x62
PKS11	50x90	48x88	46x86	42x82
PKS2	55x70	53x68	51x66	47x62
PKS5	55x98	53x96	51x94	47x90
PKS8 *	74x80	72x78	70x76	66x72
PKS4	80x45	78x43	76x41	72x37
PKS6 *	80x98	78x96	76x94	72x90
PKS12	90x50	88x48	86x46	82x42
PKS7	98x55	96x53	94x51	90x47
PKSL1 apertura laterale	50x80	48x78	46x76	42x72
PKSL8 ** apertura laterale	74x80	72x78	70x76	66x72

Aperture laterali PKL1 e PKL8 consigliate per pendenze non superiori ai 20°

** PKL8 74x80 con apertura laterale conforme alle normative regionali in materia di sicurezza per l'accesso al tetto

* conformi alle normative regionali in materia di accesso al tetto misura 74x80 con luce netta passaggio 70x76 (mq 0,53) e misura 78x98 con luce netta passaggio 76x94 (mq 0,71)

- su richiesta è disponibile apertura laterale ove non previsto (escluso PK4 e PK7 PK12)
- accessori applicabili per comando a distanza: dispositivo manuale a catena completo di asta cm.150 oppure motore 220v collegabile ad interruttore
- misura PKS4 80x45 su ordinazione

Axel

Dichiarazione di prestazione

regolamento CE 305/2011

CE

EN 14351-1

1. Modello finestra: PRATIKA con vetro antisfondamento 3+3-6-4

2. Identificativo: CODICE SU PRODOTTO PKS

3. Destinazione d'uso: Finestre da tetto in legno destinate all'applicazione in locali residenziali e commerciali, senza caratteristiche di tenuta al fuoco e/o al fumo

4. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione: **3**

5. Produttore: **Axel di Benvenuti Sandro & C. Sas**
Via Sacco, 2/d
37026 Pescantina (VR) Italia

6. Norma armonizzata europea di riferimento: **EN 14351-1:2006+A1:2010**

7. Organismo notificato: S.G.M. Srl
S.Mariano (PG) - IT - organismo di prova n. 1676

8. Prestazioni dichiarate:

Denominazione commerciale: Finestra da tetto modello PRATIKA per sottotetti non abitati				
Sezione: 50x45 Numero guarnizioni: 1				
- anta costruita con interno in legno ed esterno con profili in alluminio grigio RAL 7022				
TIPOLOGIA DI PROVA		Norma di prova	Norma di classificazione	Prestazione
Permeabilità all'aria	Pressione positiva	UNI EN 1026	UNI EN 12207	**4**
	Pressione negativa			**4**
Tenuta all'acqua		UNI EN 1027	UNI EN 12208	**E750**
Resistenza al carico del vento		UNI EN 12211	UNI EN 12210	**NPD**
Resistenza all'urto		UNI EN 13049	UNI EN 13049	**4 - 700mm**
Rilascio di sostanze pericolose		UNI EN14351-1	UNI EN14351-1	**conforme**
Resistenza a carico di neve			UNI EN14351-1	3+3-6-4
Resistenza al fuoco esterno				npd
Proprietà acustiche (dB)			UNI EN14351-1	34 (-1;-4)
Trasmittanza termica del vetro Ug (W/m2K)		UNI EN ISO 10077-2:2003		3.2
Proprietà riferite alla radiazione:				
Coefficiente di radiazione solare g			UNI EN 410	74%
Trasmittanza di luce			UNI EN 410	81%

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

EXPERIMENTATIONS S.r.l. **Sede Legale:** Via Y. Gagarin, 69 - 06073 S. Mariano di Corciano - Perugia - Tel. +39 075 5170556 - Fax +39 075 5178146
P.IVA e C. Fisc. 03372400543 - REA PG 284510 - PEC: experimentations@pec.it

Rilievi, monitoraggi, ispezioni, elaborazione dati, certificazioni e prove sperimentali di prodotti da costruzione, strutture, terreni e materiali in sito ed in laboratorio

PERUGIA Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 59 del D.P.R. 380/2001) settori:
- Materiali da costruzione – Settore A - (Legge n. 1086/71) Decreto n. 38194 del 14/01/1994 e successivi
- Terreni – Settore A - Decreto n. 54349 del 16/02/2006 e successivi

PERUGIA - VERONA Organismo di Ispezione, Certificazione e Prova settore:
- Prodotti da costruzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 - Notifica n. 1676

LABORATORIO SERRAMENTI
Organismo di Prova n° 1676

CERTIFICATO S001956KA01 del 25-06-2015 – Pag. 1 di 16 - rif. V.A. S/1804 del 08-05-2015

DATI DICHIARATI:

Intestatario: AXEL DI BENVENUTI S. & C. S.A.S.

Indirizzo: Via Sacco, 2D - 37026 PESCANTINA (VR)

Produttore e campionatore: AXEL DI BENVENUTI S. & C. S.A.S.

Luogo di produzione e campionamento: Via Sacco, 2D - 37026 PESCANTINA (VR)

Prodotto: **Lucernario mod. PRATIKA ad un'anta con apertura a battente verso l'alto (vasistas), in legno di Abete e alluminio (spessore anta = 35 mm; spessore telaio = 93 mm)**

RISULTATI DELLE PROVE

Data di effettuazione delle prove: 08.05.2015

Dati rilevanti del prodotto:

Dimensioni complete			Dimensioni apribili		
Larghezza	740	mm	Larghezza	700	mm
Altezza	800	mm	Altezza	760	mm
Superficie	0,59	m^2	Lunghezza giunti	2,92	m

TIPOLOGIA DI PROVA		Norma di prova	Norma di classificazione	Classe
Permeabilità all'aria	Pressione positiva	**UNI EN 1026**	**UNI EN 12207**	**4**
	Pressione negativa			**4**
Tenuta all'acqua		**UNI EN 1027**	**UNI EN 12208**	**E750**
Resistenza all'urto		**UNI EN 13049**	**UNI EN 13049**	**4**

I risultati sopra riportati sono riferiti solo al campione sottoposto a prova e sono da ritenersi validi solo nelle condizioni in cui la prova è stata effettuata.

Lo Sperimentatore
Dott. Ing. Alberto Marasca

Il Direttore
Dott. Ing. Alberto Bufali